

ELEMENTTI PLUS-ERISTYS				KAIVANTO		
Koko vastaa DN	Teräsputkien maks d _u	d	C	A	B	m ³ /m
					Minimi e	Pinta m ² /m
						Kaivuu m ³ /m
2x32	42,4	51	75	216	140	0.027
2x40	48,3	60	83	247	154	0.035
2x50	60,3	70	100	282	174	0.045
2x65	76,1	85	115	317	197	0.057
2x80	88,9	103	130	390	246	0.087
2x100	114,3	131	160	450	275	0.113
2x125	139,7	158	195	515	310	0.148
2x150	168,3	189	227	630	370	0.217

Asennustyön helpottamiseksi on kulma- ja T-haarapaikoissa kaivannon mittojen oltava n. 20 % kuvan mitoitusta suurempi.

Erikoiskohdat (sauma -, taite-, yms. kohdat) esitätetään täytehiekalla ja tiivistetään vettä käyttäen.

Murkatun kiivaineksen käyttö on kiellettyä. Elementin ympärillä ei saa olla teräviä ja kovia esineitä tai kappaleita.

Kulmissa ja haaroituksissa on maataytty tehtävä erikseen ja erityisen huolellisesti.

Täyttö :


- katualueella
kuten yl.
katukerrokset
- pinna-
täytemaalla

Teräsputken ja sisäputken väliin jäävä tila on tuuletuksen vuoksi pidettävä aina vapaana myös elementin päissä; esim. läpiviennissä ja kaivoissa.

LOHJATHERM elementissä olevan sala-
ojaputken toiminnan varmistamiseksi on kanavassa oltava laskua vähintään 10 mm/1000 mm. Alimpaan pisteeseen on järjestettävä tarkistusmahdollisuus.

Hitsauksen aikana on polyuretaani-
eristeen oltava vähintään 200 mm
etäisyydellä hitsauskohdasta, jotta
vältettäisiin vaarallisten kaasujen
muodostuminen. Elementtien päät
voidaan myös suojata tulenkestävällä
levyllä.

Hälytyskaapeliputki
tarvittaessa ϕ 100

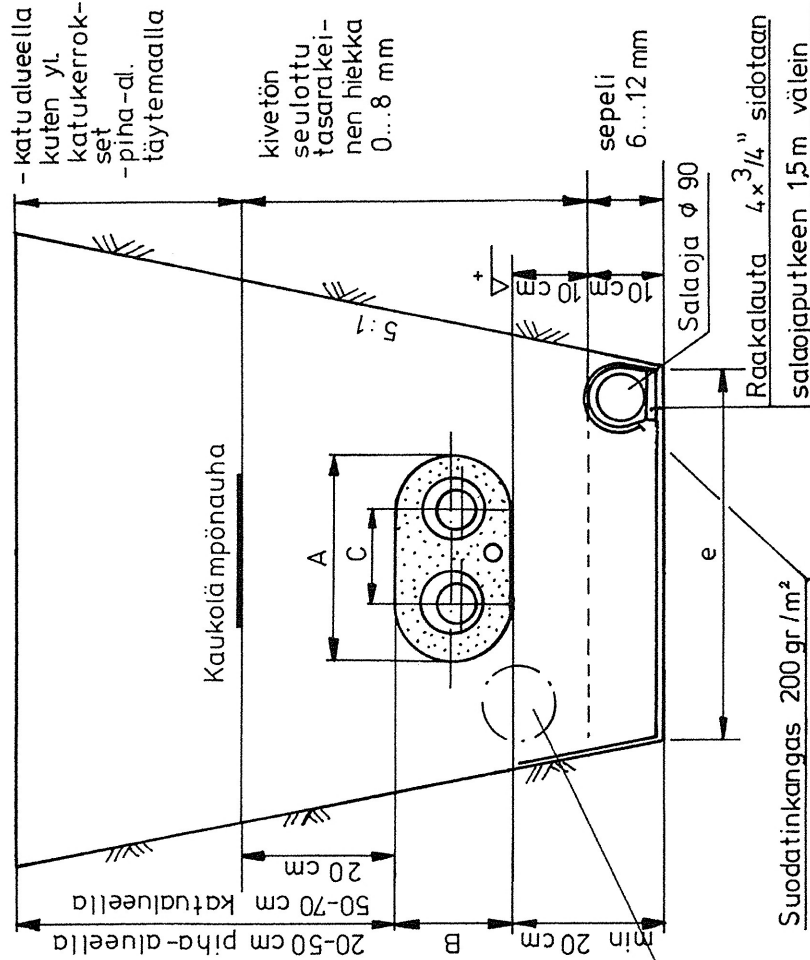

Suodatinkangas 200 gr/m²
kierretään salaajan ymp.

	kierretään salaojan ymp.			
K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Piirustuslaji	
Kohde	Suojaputkikanavan poikkileikkaus		Sisältö	Mittakaava
TURKU ENERGIA OY		Piirt.17.12.1976 RR	4.07.02 b	
KAUKOLÄMPÖ		Suunn. 18.10.85 UH		
		Tark.		
		Hw. Savelin		
		Savelin		
			Työ n:o	

PUH. 02-2628111 FAX 02-2307730