

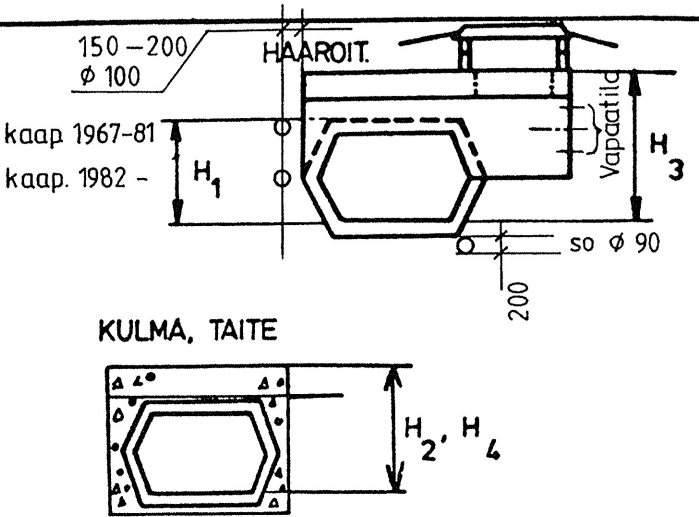
TKS/KKL

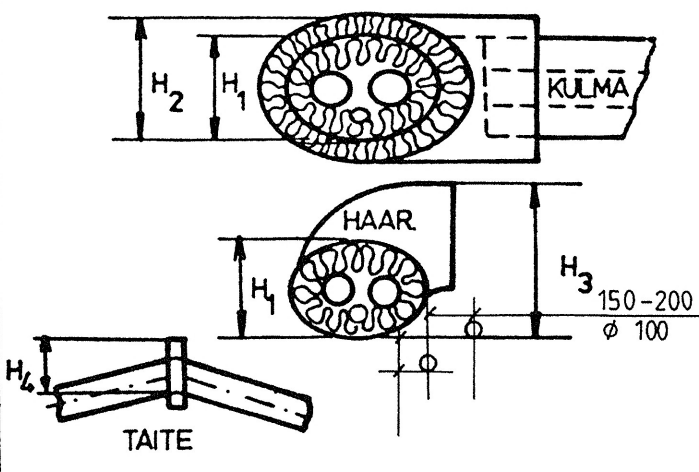
UH

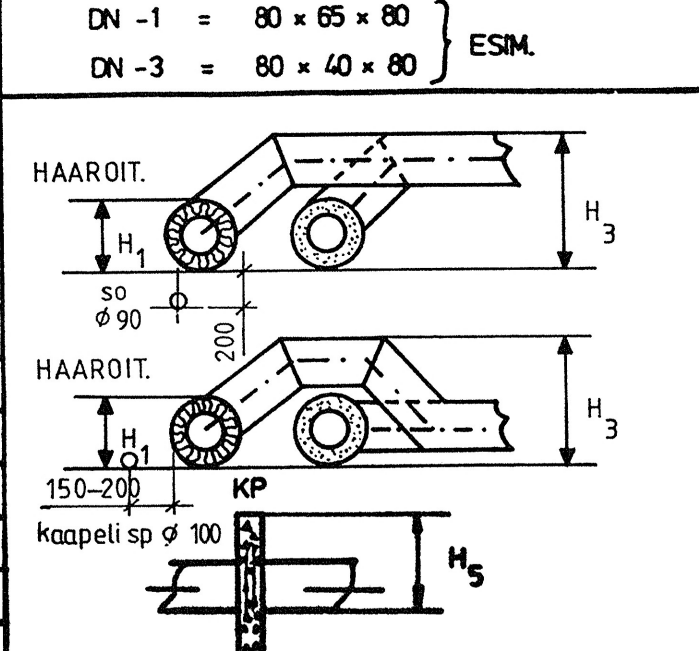
14.6.1983

29.11.84 UH/mm

KAUKOLÄMPÖJOHTORAKENTEIDEN KORKEUDET (± 2 cm)

		DN/mm	Korkeus cm/H1	Kulma H2	IP-EL H3	Taite H4	Vapaa- tila	
BETONIELEMENTIT	Emv	10	80	36	~ 50	~ 50	—	
		15	100	38	60	65	245	
		20	150	45	70	72	280	
		25	200	50	75	77	310	
		30	250	60	85	90	400	
		40	300	70	95	100	450	
		50	400	85	110	113	510	
		60	500	100	125	126	570	
		70	600	110	135	—	—	

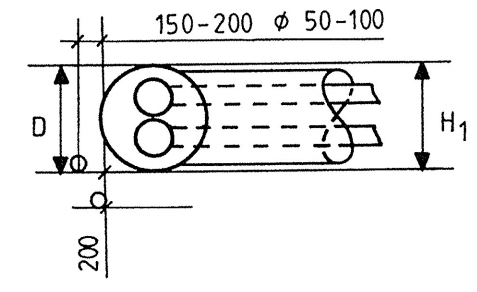
		DN/mm	Korkeus cm/H1	Kulma H2	DN -1 H3	Taite H4	KP-valu H5	
KAKSIPUTKIJÄRJ. Muovisuojakuori (Fpu, Lohjatherm)	Mpul tai Fpu	40	15	21	—	35	35	
		50	17	25	31	35	35	
		65	20	28	34	40	45	
		80	25	32	40	45	50	
		100	28	39	47	50	55	
		125	31	44	52	50	55	
		150	37	52	61	55	60	

		DN/mm	Korkeus cm/H1	DN -1 H3	DN -3 H3	KP-valu H5	
2 Mpuk		50	16	32	32	30	
		65	18	36	35	30	
		80	20	40	36	35	
		100	25	47	43	45	
		125	28	55	48	50	
		150	32	62	54	55	
		200	40	74	67	65	
		250	45	87	75	65	
		300	50	97	84	75	
		400	63	—	105	100	
KIINNIVAHDOTE TTU Muovisuojakuori		500	71	—	—	120	

VENTTIILIKAIVON KOHDALLA PEITTOSYVYYS 60 cm (PIIR. 3.04.30 b)

PEITTOSYVYYS KADULLA MIN 40 cm ASFALTIN PINNASTA

TAITTEEN KULMAN TAI KAIVON KOHDALLA PEITTOSYVYYS MIN 20 cm

		DN/mm	D	Korkeus cm/H1	
Mpuk	KIINNIVAHDOTETTU Muovisuojakuori KAKSIPUTKIJÄRJEST (Ecotwins)	20	125	12,5	
		25	124	14,0	
		32	180	18,0	
		40	180	18,0	
		50	200	20,0	
		65	250	25,0	
		80	280	28,0	
		100	355	35,5	
		125	400	40,0	

b	Lisätty kaapelien ja salaojien sijainti	6.4.94 MM
a	Lisätty Mpuk	28.1-93 T.A
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o		Piirustuslaji
Kohde		Sisältö Mittakaava
Kaukolämpöjohtorakenteiden kork. (± 2 cm)		
TURKU ENERGIA OY		Piirt.
KAUKOLÄMPÖ		Suunn. 2.3.1989
PUH. 02-2628111 FAX 02-2307730		Tark.
		Hyv.
		Työ n:o

3.07.12 b