


Un 24 kV, Us 10/20 kV,
In 630 A,
Ik 1s 20 kA, Idyn 50 kA,

Kaukokäytön
ala-asema
TESV hankkii
ja asentaa

2ek
Energian mittaus
TESV Oy ohjeiden
mukaisesti
piirustus: YLN 3026-02

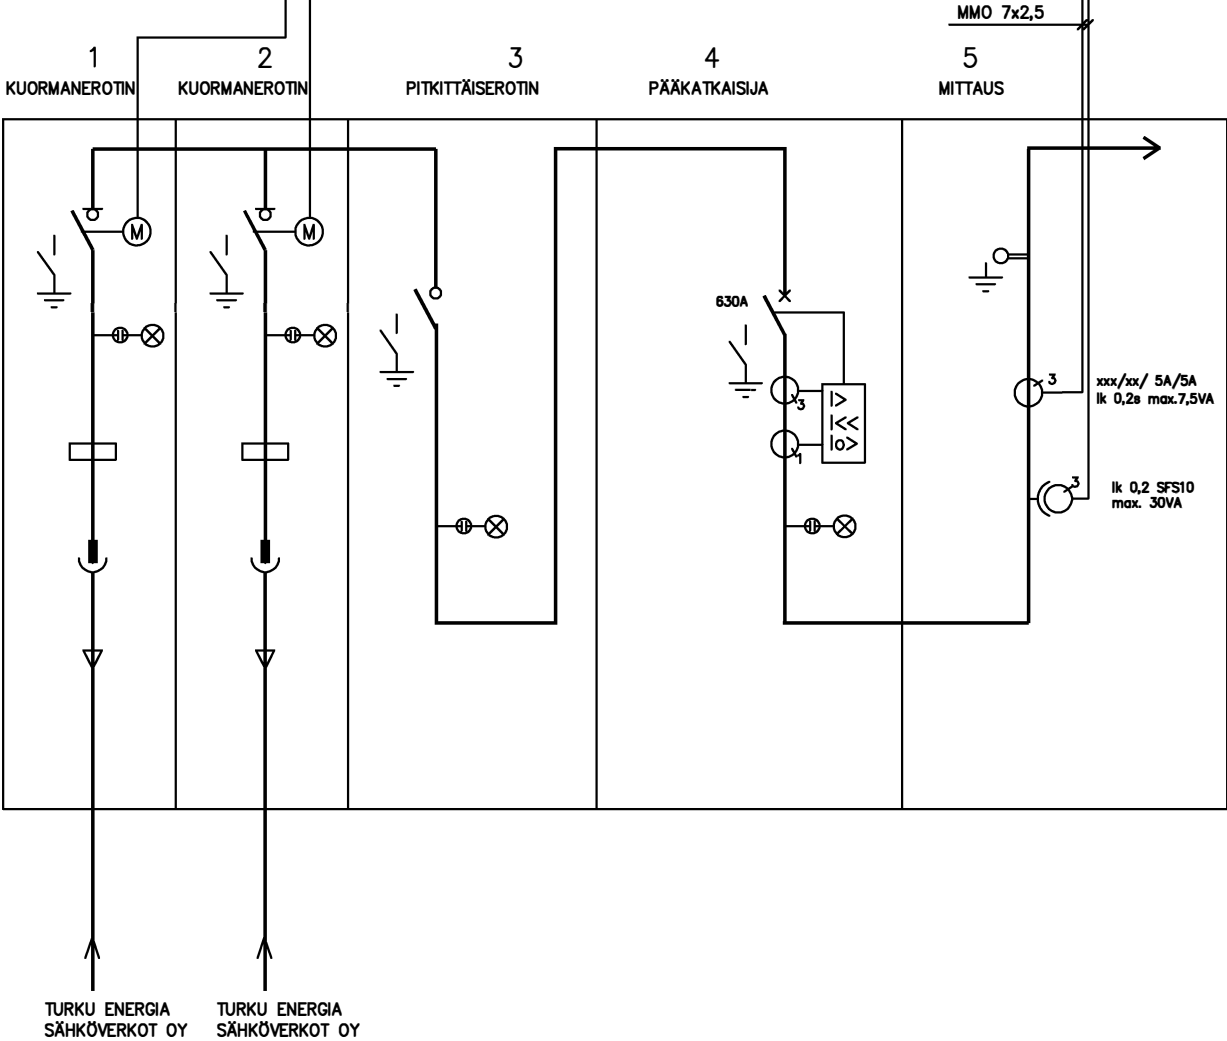

JOKAISESSA KAASUSÄILIÖSSÄ ON OLTAVA OMA KAASUNPAINEINDIKOINTI

-  = KIIITEÄ KAPASITIIVINEN JÄNNITEILMAISIN
-  = OIKOSULKUILMAISIN, LUETTAVISSA KOJEISTON KANSIA AVAAMATTA
-  = KOSKETUSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE
-  = MITTAUSKENNOON MAADOITUSPALLOT. MAADOITUSPALLOIHIN SOPIVAT OIKOSULKUKESTOISET MAADOITUSKAHLEET SIOITETAAN KOJEISTON SEINÄLLE TELINEESEEN. MITTAUSKENNON MAADOITUKSEN SAA TOTEUTTA MYÖS MAADOITUSEROTTIMELLA.

- MAADOITUSEROTTIMIIN MEKAANINEN LUKITUS. MAADOITUSEROTTIMIEN ON OLTAVA OIKOSULKUKESTOISIA
- KOJEISTOTILAAN ERILLISET JÄNNITEKOETTIMET
- PÄÄKAAVIO ON YLEISLUONTONIN. TARKAT KOJEISTON OMINAISUUSVAATIMUKSET LÖYTYVÄT TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY ASIAKASMUUNTAMO-OHJEESTA

Merkki	Muutos	Pvm.	Muuttanut
Pääkaavion peruskuva Asiakasmuuntamo	Piirt. NVä	TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY	
	Pvm. 17.9.2024		
	Hyv. TeK	Piirr. n:o	9000-1
	Mittakaava:	Työ n:o	