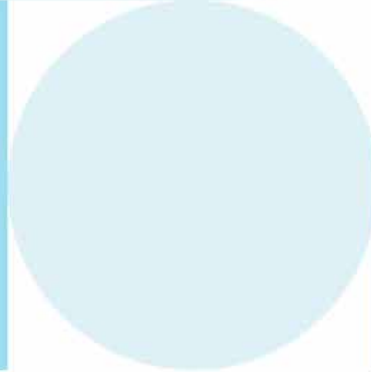
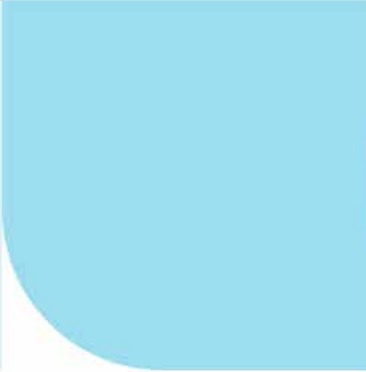
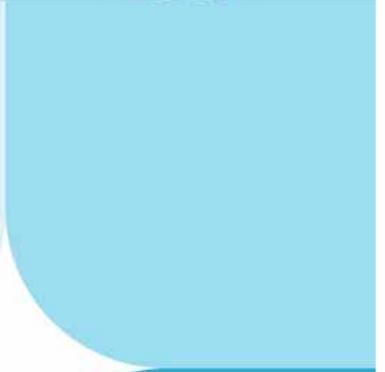
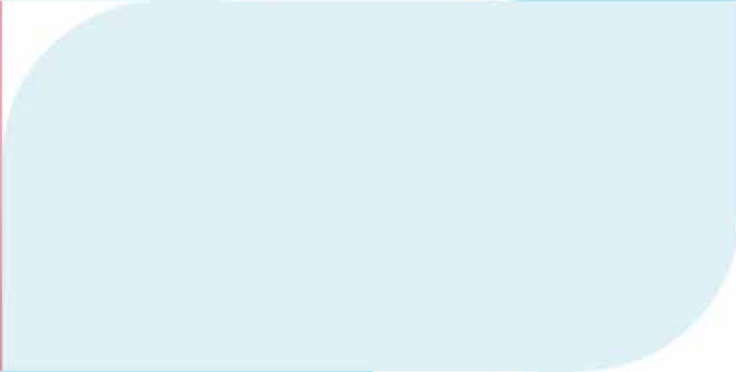




Test report



At-home test



Sorbitolintolerans




Labb test

Andedräkt



Namn: **Sample Report** Datum för test: **09/21/2023** Analys-ID: **DUMMY-71**

Sorbitol Intolerans - Ditt resultat

Sorbitol Vätgas

Namn	Ditt värde	Referensvärde	Skala
Sorbitol Test 0 min	 5.70 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 30 min	 38.70 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 60 min	 26.80 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 120 min	 3.90 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 180 min	 8.20 ppm	< 10 ppm	

Sorbitol Metangas

Namn	Ditt värde	Referensvärde	Skala
Sorbitol Test 0 min - Metangas	 8.00 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 30 min - Metangas	 8.00 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 60 min - Metangas	 8.00 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 120 min - Metangas	 8.00 ppm	< 10 ppm	
Sorbitol Test 180 min - Metangas	 8.00 ppm	< 10 ppm	